

UTKAPY

PULSANTE DI ALLARME CON RIARMO A CHIAVE CERTIFICATO EN 54-11

I pulsanti della serie UTKAPY sono progettati in conformità alla norma di riferimento EN 54-11 e sono classificati come di tipo A: ad azionamento diretto e da interno.

MODELLI DISPONIBILI:

M ODELLO	N° CONTATTI	Sportello di protezione	LED
UT K APY 01R		NO	SI
UT K APY 01ER		NO	NO
UT K APY 61R		SI	SI
UT K APY 61ER		SI	NO
UT K APY 02R		NO	SI
UT K APY 02ER		NO	NO
UT K APY 62R		SI	SI
UT K APY 62ER		SI	NO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

TOGLIERE IL COPERCHIO

FISSARE A MURO IL PULSANTE CON OPPORTUNE VITI TRAMITE LE CAVE DI FISSAGGIO AGLI ANGOLI

PREMERE IL VETRINO PER PORTARE IL PULSANTE IN POSIZIONE DI INSTALLAZIONE COLLEGARE IL/I CONTATTO/I CO, NO, NC COME DESIDERATO

COLLEGARE L' EVENTUALE LED COME DESIDERATO CONSIDERANDO CHE IL

MORSETTO +L ANDRA' COLLEGATO AD UNA TENSIONE POSITIVA +12Vcc O +24Vcc ED IL MORSETTO -L AD UNA TENSIONE NEGATIVA 0Vcc

POSIZIONARE L'EVENTUALE PONTICELLO PER SELEZIONARE IL PILOTAGGIO LED COME MOSTRATO TABELLA 1

POSIZIONARE L'ARCHETTO PRESSATUBI CON LE DUE VITI DI FISSAGGIO

CHIUDERE IL COPERCHIO CON LA VITE FORNITA E RIARMARE IL PULSANTE CON LA CHIAVE RUOTANDOLA DI 90° IN SENSO ORARIO

SELEZIONE PILOTAGGIO LED: POSIZIONAMENTO PONTICELLI





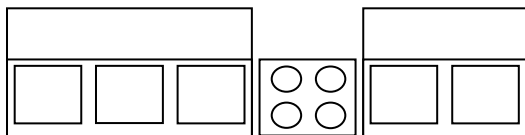
 <p>PONTICELLI TUTTI APERTI: 5mA @ +27,6Vcc</p>	 <p>CHIUSURA VERTICALE SINISTRA: 10mA @ +27,6Vcc / 5mA @ +13,8Vcc</p>
 <p>CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE: 10mA @ +13,8Vcc</p>	 <p>CHIUSURA VERTICALE DESTRA: LED SENZA RESISTENZA</p>

TABELLA 1

UTILIZZO:

POSIZIONE DI RIPOSO

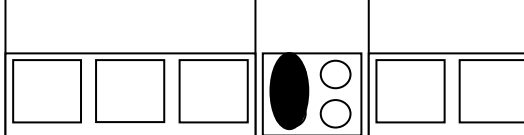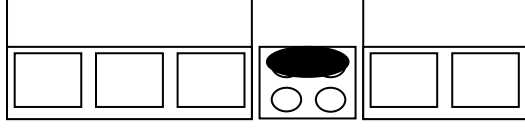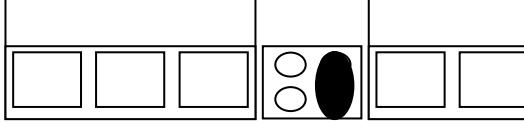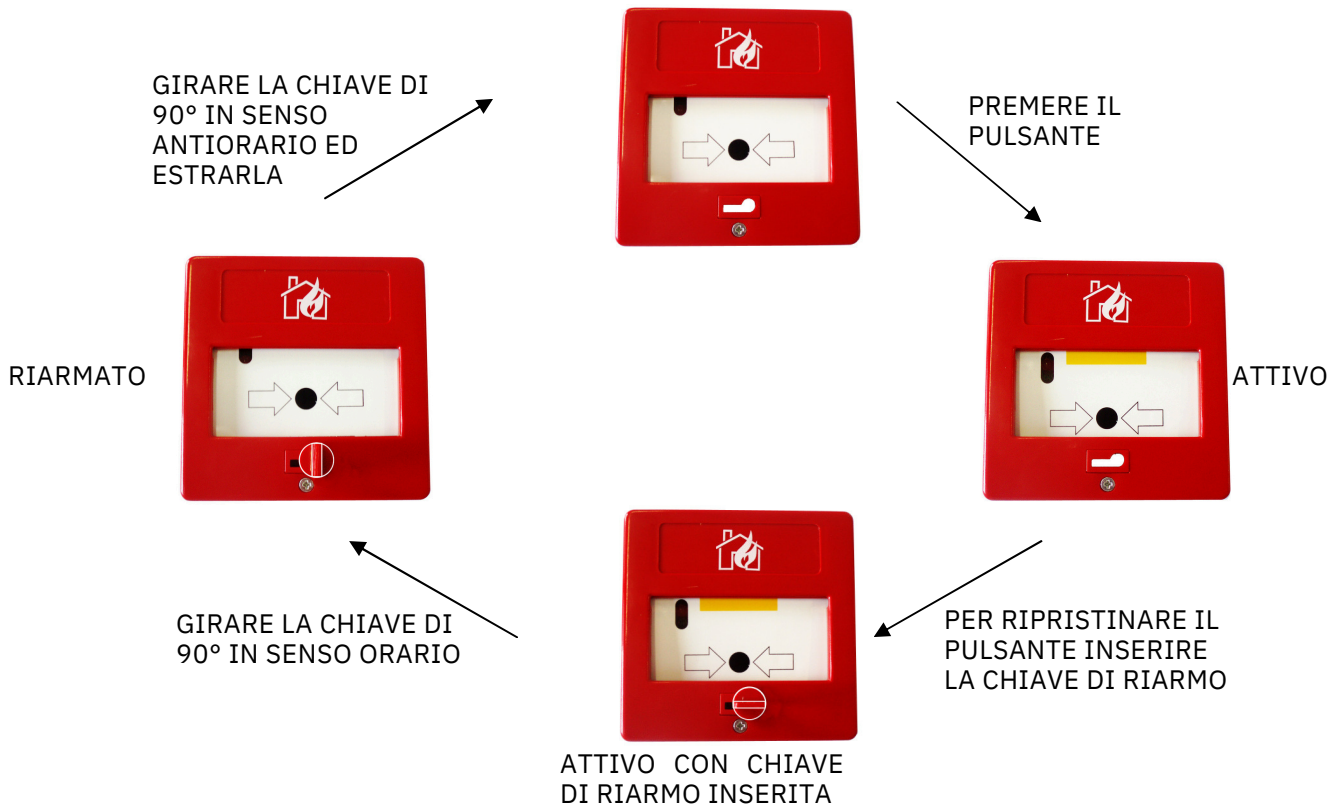

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione:

Materiale:

Dimensioni:

Foro di ingresso:

Fori di fissaggio:

Peso:

Pulsante di tipo "A" ad azionamento diretto, da interno secondo EN 54-11:2006

ABS

mm 90X90X28

Ø 20mm max

nr 4X5,5 mm

110g

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Contatto di allarme:

Led di memoria:

1A 125Vca, 0,5A 30Vcc per ogni contatto

12/24Vcc con predisposizione jumper, morsetti dedicati +L, -L. Assorbimenti come da TABELLA 1



KM IMPIANTI SRL

Via Meucci 26/28, 20060, Gessate – Milano

Tel. 02 9535 0051

Sito Internet: www.pressurizzatori.com – Email: km@kmimpianti.it

Sede legale: Via Cosimo del Fante 7, 20122 Milano – P.IVA 10901020155



0051-CPD-0252